


Wintergerste, Wachstumsreglereinsatz, Frühjahr 2010, Standort Fritzlar/Homberg, LLH Ertragsermittlung

Variante	31/32 19.04.10	39/49 05.05.10	SNK Test
Medax Top + Turbo + Camposan Extra	0,5 + 0,5 + 0,3		
Moddus + Camposan Extra	0,4 + 0,3		
Medax Top + Turbo + Camposan Extra		0,5 + 0,5 + 0,2	
Moddus; Camposan Extra	0,7	0,3	
Medax Top + Turbo; Camposan Extra	1,0 + 1,0	0,3	
Moddus; Medax Top + Turbo	0,7	0,5 + 0,5	
Moddus + Medax Top + Turbo	0,3 + 0,5 + 0,5		
Medax Top + Turbo	1,25 + 1,25		
Moddus + Medax Top + T.; Camposan Extra	0,3 + 0,5 + 0,5	0,3	

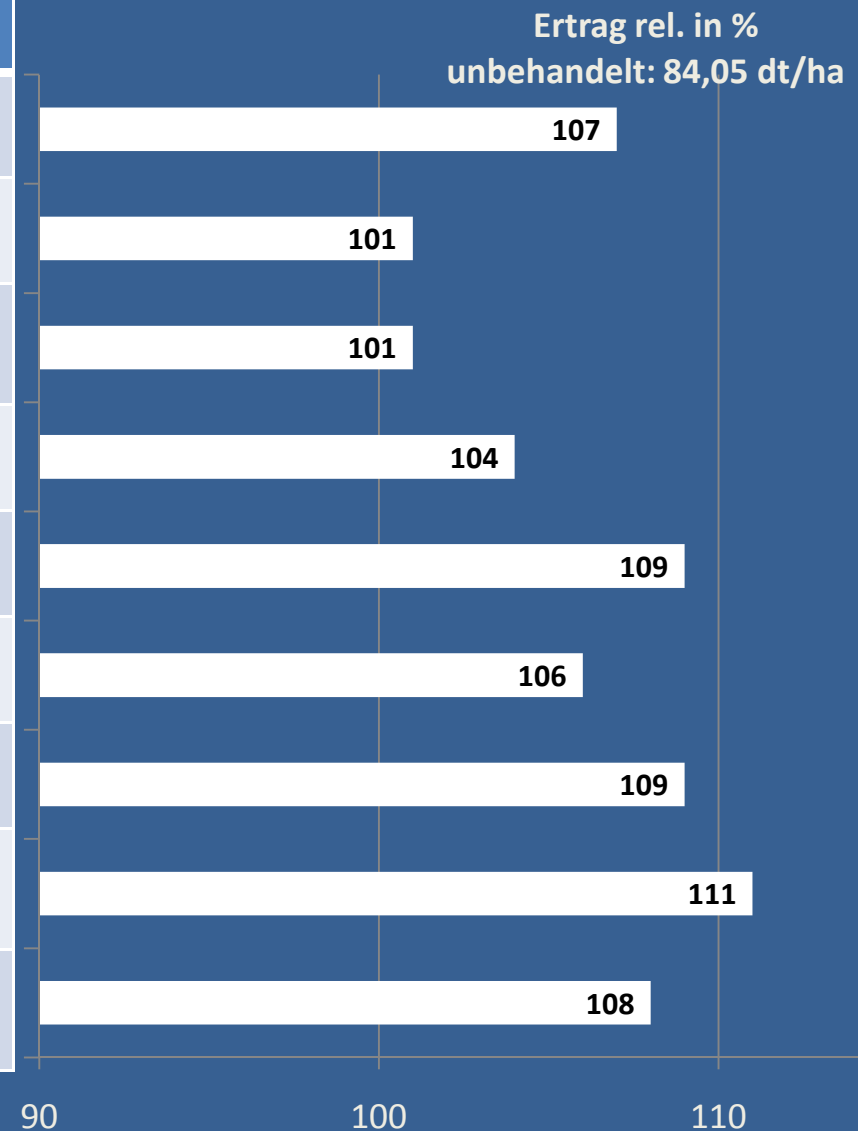

Kein Lager im Versuch