


## Winterweizen, Wachstumsreglereinsatz, Frühjahr 2010, Standort Korbach, LLH Ertragsermittlung

Variante	31/32	37	SNK Test
CCC 720 + Moddus	0,5 + 0,3		-
Medax Top + Turbo	0,6 + 0,6		-
CCC 720 + Moddus; Campsoan Extra	0,5 + 0,3	0,4	-
Medax Top + Turbo; Medax Top + Turbo	0,6 + 0,6	0,4 + 0,4	-
CCC 720 + Moddus; Medax Top + Turbo	0,5 + 0,3	0,4 + 0,4	-
Moddus		0,4	-
Medax Top + Turbo + Moddus		0,4 + 0,4 + 0,2	-
Medax Top + Turbo + Moddus		0,4 + 0,4 + 0,2	-
CCC 720	0,5		-

Ertrag rel. in %  
unbehandelt: 85,7 dt/ha ; SNK unbehandelt: -

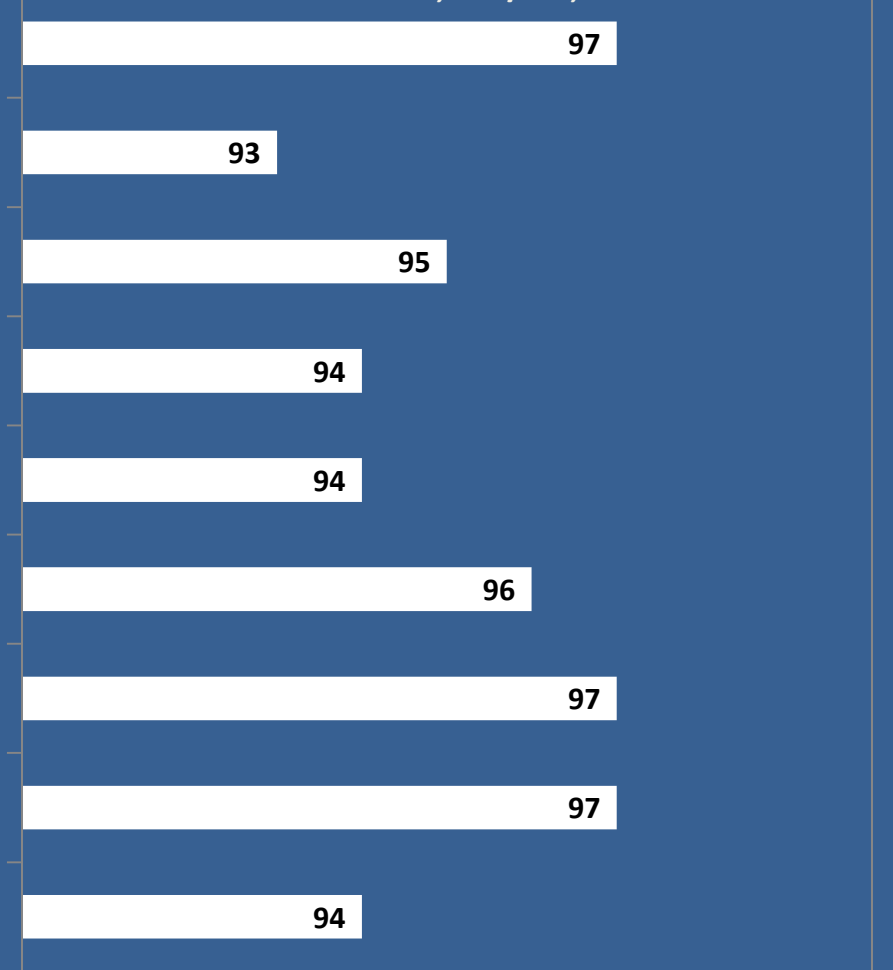

Mindererträge in behandelten Varianten wegen Trockenheit 90

in allen Var., auch unbehandelt, Vorlage von 1,2 l/ha CCC 720 in 25/29, kein Lager

100