


Wachstumsregler in Winterweizen in 2014, Versuchsstandort Korbach-Vöhl


27/29 02.04.2014	30/31 17.04.2014	SNK Test
-	Kontrolle	-
-	CCC 720 + Moddus 0,4 + 0,25	-
--	CCC 720 + Calma 0,4 + 0,25	-
-	CCC 720 + Countdown 0,4 + 0,25	-
-	Medax Top + Turbo 0,6 + 0,6	-
-	Medax Top + Turbo + CCC 720 0,5 + 0,5 + 0,5	-
-	Medax Top + Turbo + Moddus 0,4 + 0,4 + 0,25	-
-	Medax Top + Turbo + Calma 0,4 + 0,4 + 0,25	-
-	Medax Top + Turbo + Countdown 0,4 + 0,4 + 0,25	-
Moddus Start 0,4	-	-

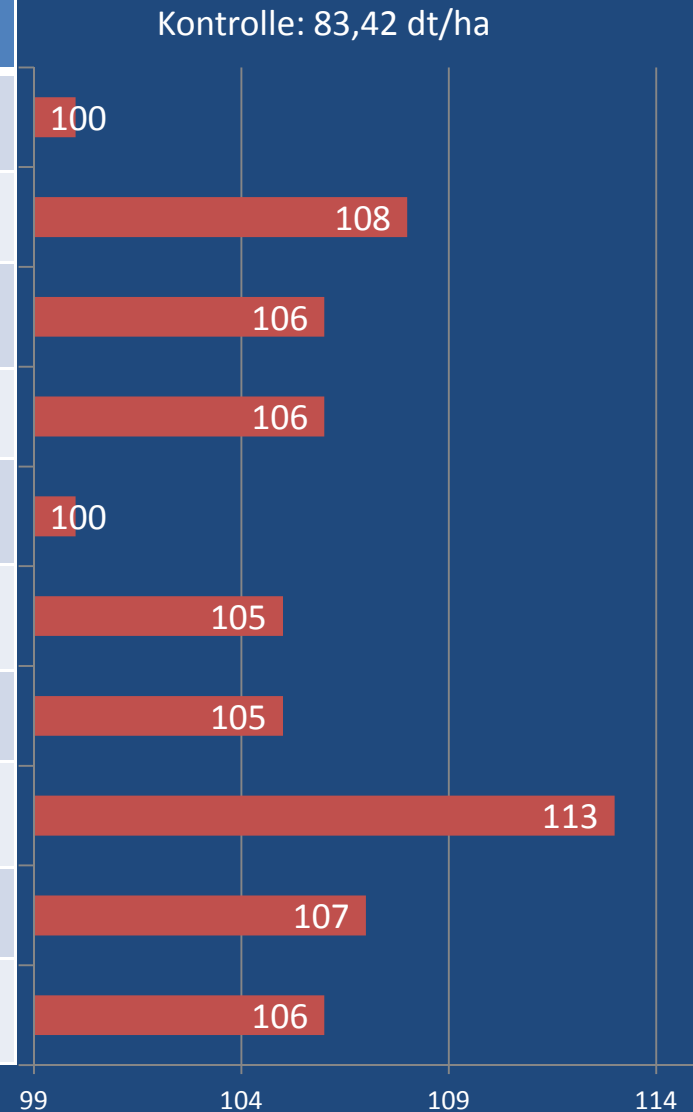

Kontrolle am 12.06.14 mit 20 % und Variante 10 mit 5 % lagernden Pflanzen, alle anderen Varianten leicht geneigt, ohne Lager

■ Ertrag relativ

Wachstumsregler in Winterweizen in 2014, Versuchsstandort Korbach-Vöhl

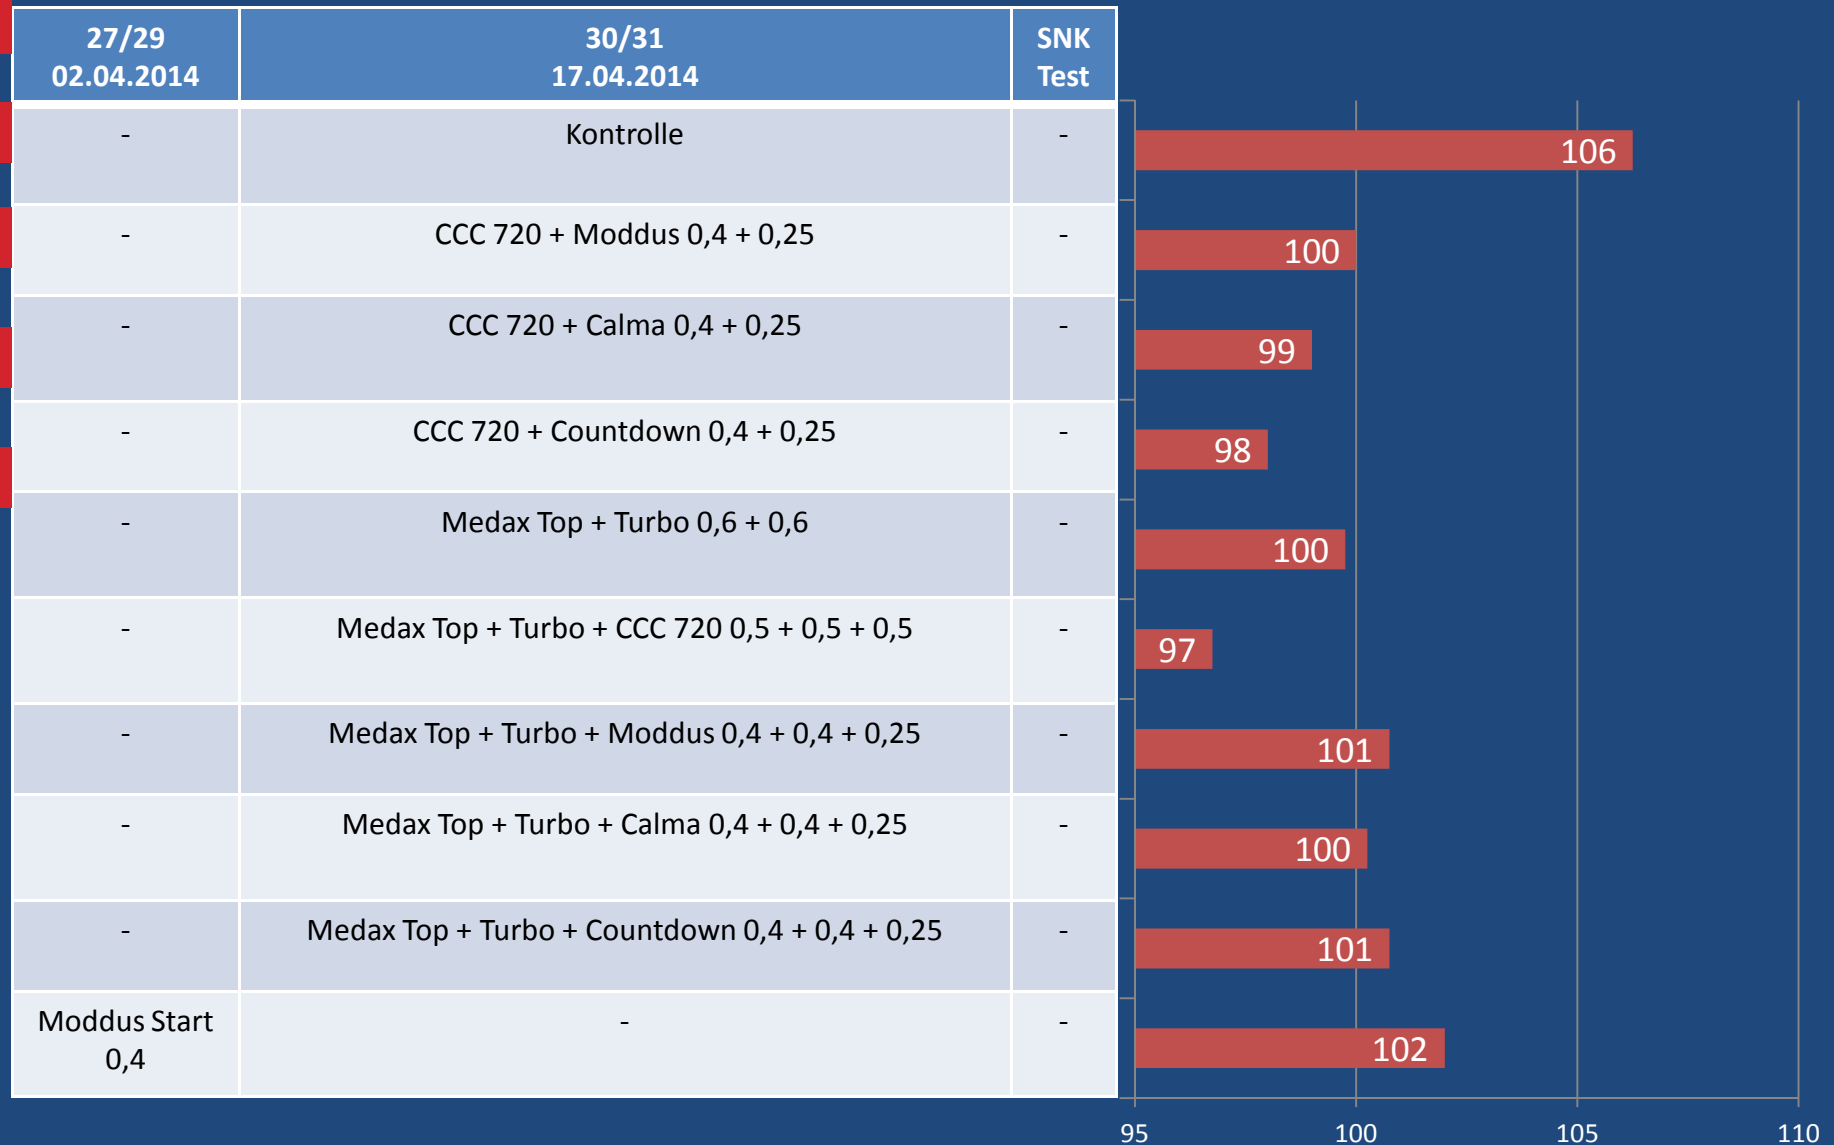

Kontrolle am 12.06.14 mit 20 % und Variante 10 mit 5 % lagernden Pflanzen,
alle anderen Varianten leicht geneigt, ohne Lager

■ Wuchshöhe am 12.06.14 in cm

Wachstumsregler in Winterweizen in 2014, Versuchsstandort Korbach-Vöhl

Winterweizen, Sorte JB Asano
Aussaat am 04.10.2013 mit 350 Kö/m²
pfluglos, Vorfrucht Wintererbsen
AZ 58; pH 6,8; P₂O₅ 14; K₂O 18; MgO 10
25.10.2013 BBCH 10 Bacara Forte 1,0
16.05.2014 BBCH 37 Aviator Xpro Duo 0,75 + 0,75
06.06.2014 BBCH 61/65 Prosaro 1,0
28.02.2014 BBCH 21 70 N als AHL
28.03.2014 BBCH 27 50 N als AHL
20.05.2014 BBCH 37/39 60 N als Harnstoff